
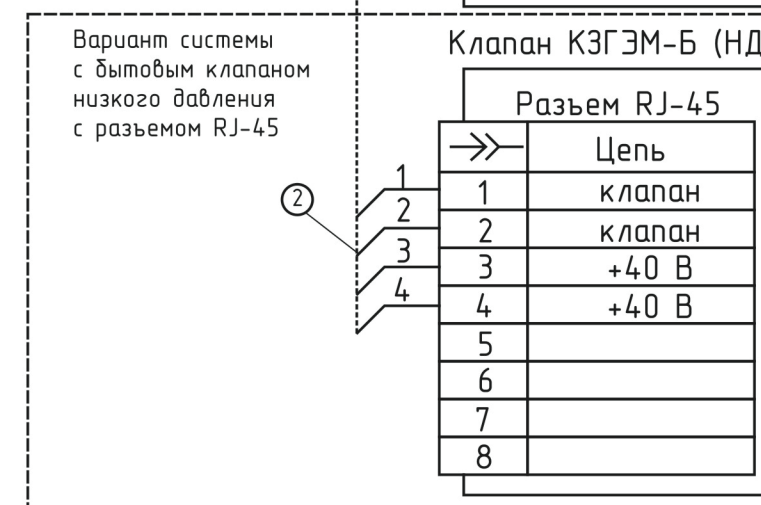
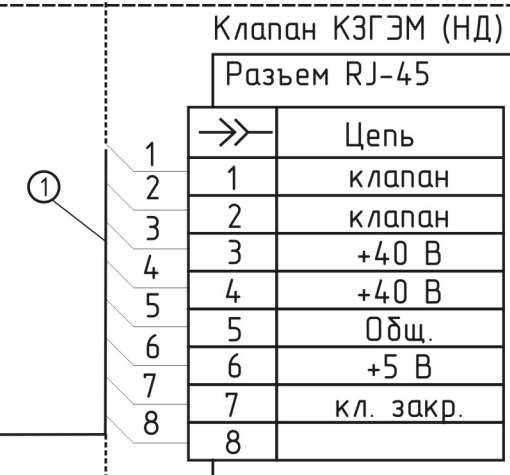


1 - кабель типа UTP 4p Cat 5e,
длина не более 10 м
2 - кабель типа UTP 2p Cat 5e,
длина не более 10 м
3 - кабель типа UTP 2p Cat 5e,
длина не более 30 м

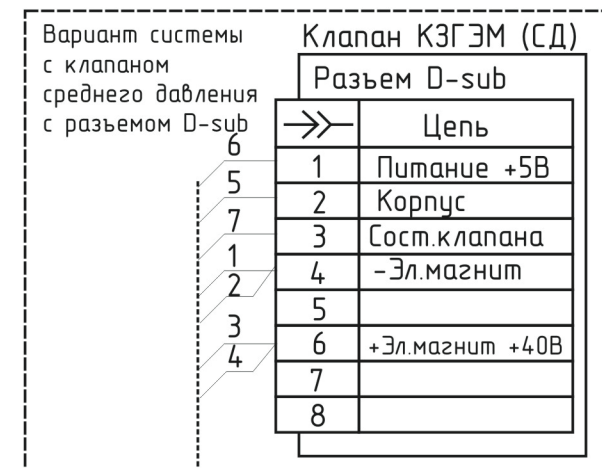

Система автономного контроля загазованности бытовая СГК-2-Б
Типовая схема соединений.

Инв. № подл. Подл. и дата
Взам. инв. № Инв. № дубл. Подл. и дата

Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							
Пров.							
Т. Контр.					Лист	Листов	
Н. Контр.							
Утв.							